

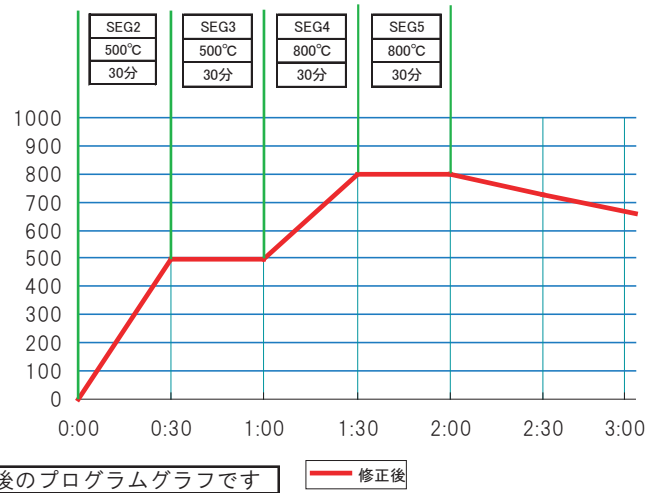



DCP-31 セグメント削除操作一覽

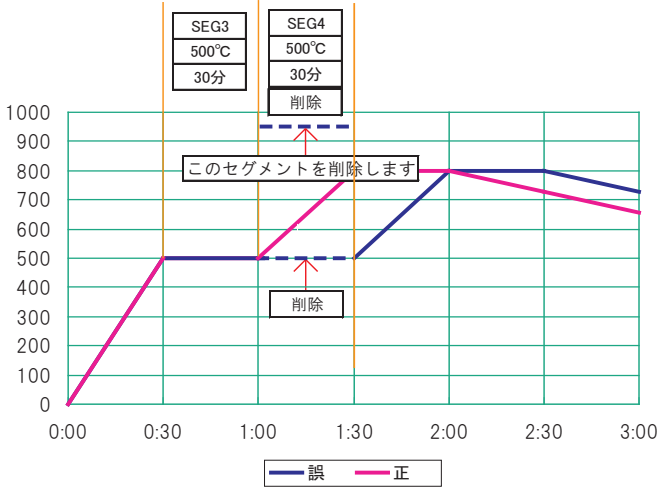


修正するプログラムを開きます

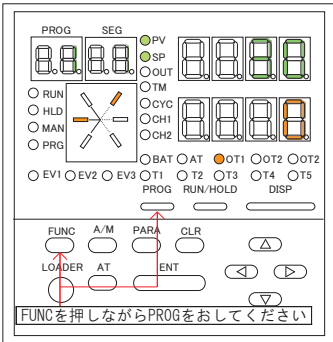


最初のプログラムは0℃・0時間確認後、送ります

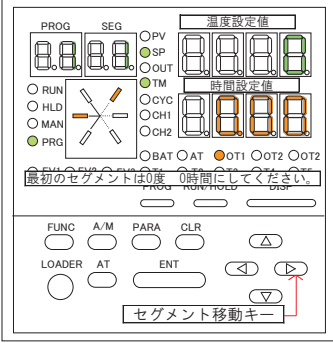


昇温プログラム

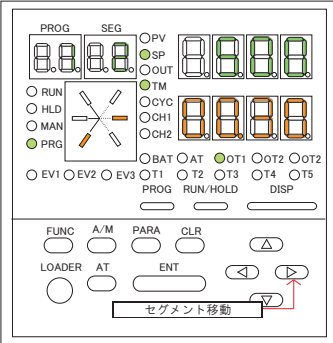


温度保持プログラム

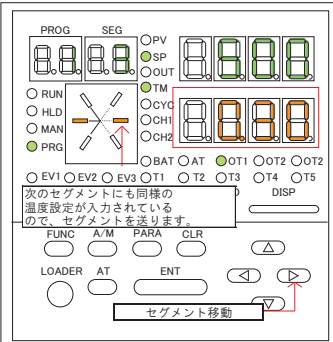


温度保持プログラムが二重になっている

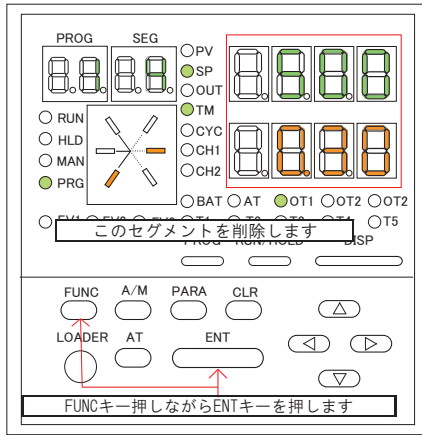

以降セグメントの確認作業です。

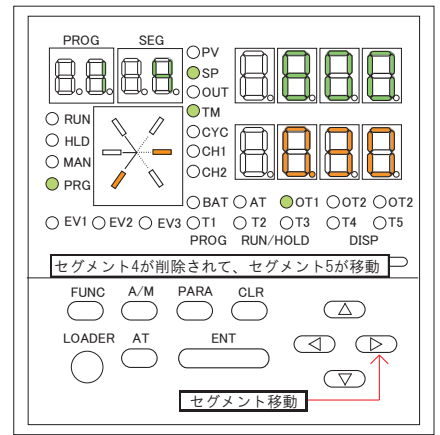

セグメントの確認作業

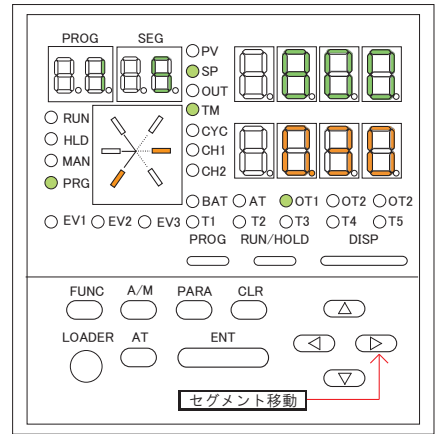

プログラムの最後は0℃・0時間にしてください

